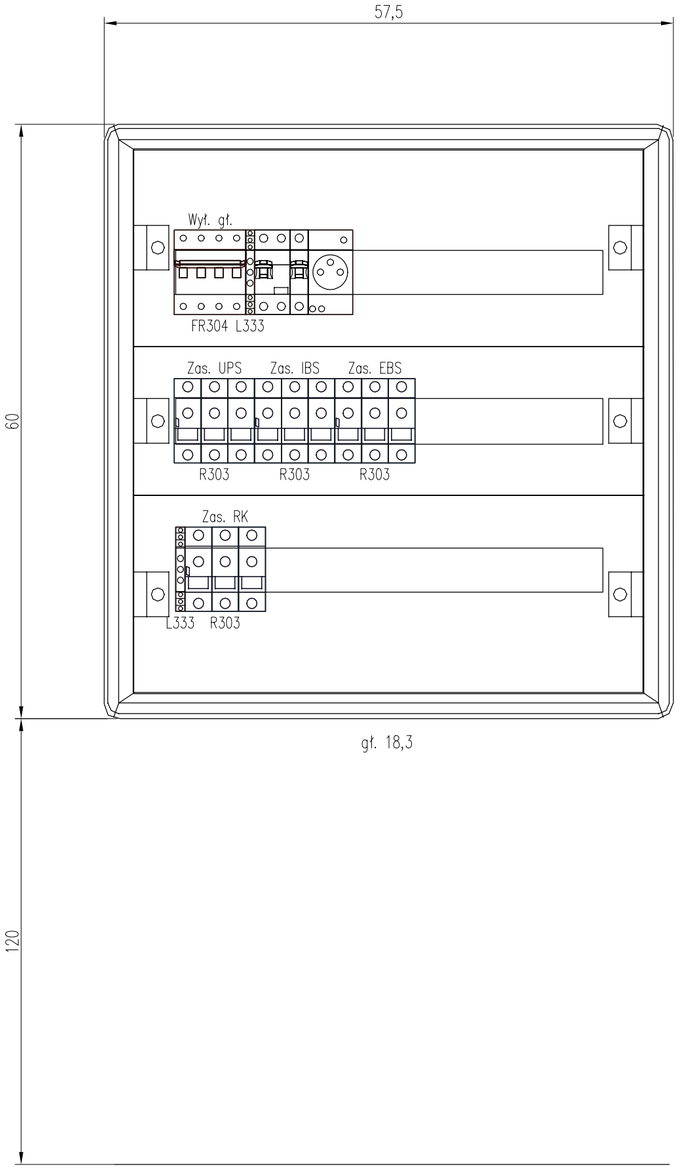

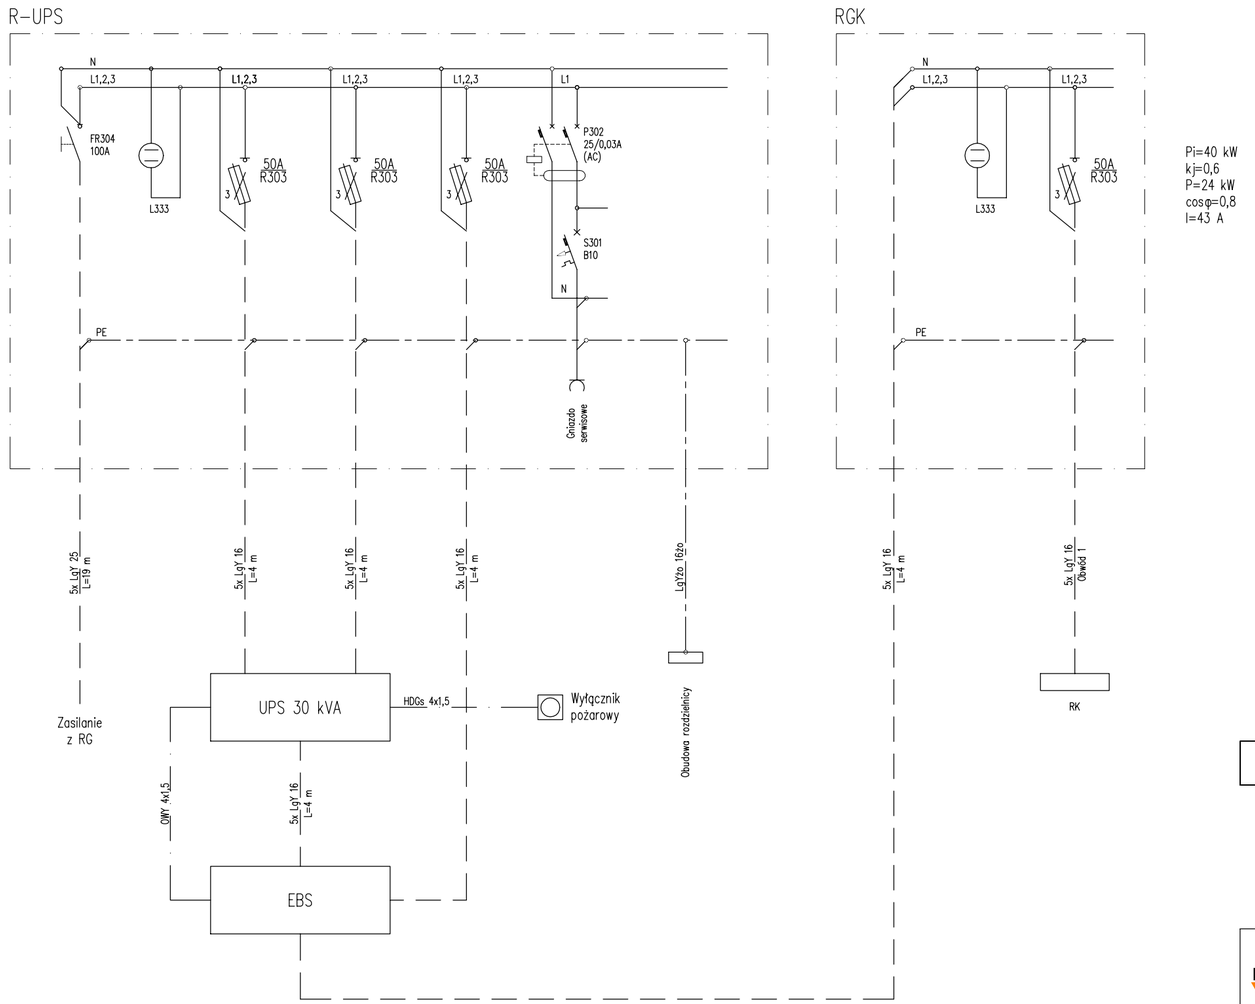

Pi=40 kW
kj=0,6
P=24 kW
cosφ=0,8
I=43 A

Ochrona od porażeń:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwagi:
- Pokazany sposób zasilenia rozdzielnicy RKG jest sposobem docelowym. Do czasu instalacji układu UPS/EBS, RKG należy zasilić z R-UPS.
- Rozdzielnice R-UPS i RKG zainstalować w jednej obudowie.
- Obudowę zamocować na ścianie na wysokości 180 cm.
- Gniazdo serwisowe zainstalować w obudowie na szynie TH.

Witold Zioło
LAN PROJEKT
ul. Św. Kingi 21, 71-032 Szczecin
tel. +91 483 44 50, +608 430 442
wziolo@lanprojekt.pl

Nr projektu:	3B-2009-WZ
Data:	04.2009

Tytuł projektu:
Wydzielona instalacja elektroenergetyczna zasilająca urządzenia komputerowe w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D

Tytuł rysunku:
Schemat i widok rozdzielnic R-UPS i RGK

Opracował: mgr inż. Witold Zioło	Podpis:
Projektował: inż. Krzysztof Niemcewicz 25/Sz/78	Podpis:

Wersja: 1	Skala: 1:5	Nr rysunku: 6