

- UWAGI :
1. WSZYSTKIE PRZEWODY WODNE IZOLOWAĆ IZOLACJĄ TERMOIZOLACYJNĄ NP. TYPU TUBELIT DE-ARMCCELL.
 2. PŁYNY KANALIZACYJNE W SZACHCIE IZOLOWAĆ IZOLACJĄ DZIAŁKOWĄ NP. TYPU TUBELIT DE-ARMCCELL.
 3. NA DŁUGOŚCIACH DO PŁYNÓW WODNYCH MONTOWAĆ ZAWORY KULOWE ODCIĄAJĄCE.

LEGENDA:


PRZEWÓD WODY HYDRAWOLICZNEJ

PRZEWÓD WODY Ciepłej

PRZEWÓD Ciepłej Wody

PRZEWÓD CYRKULACYJNY

PRZEWÓD KANALIZACYJNY

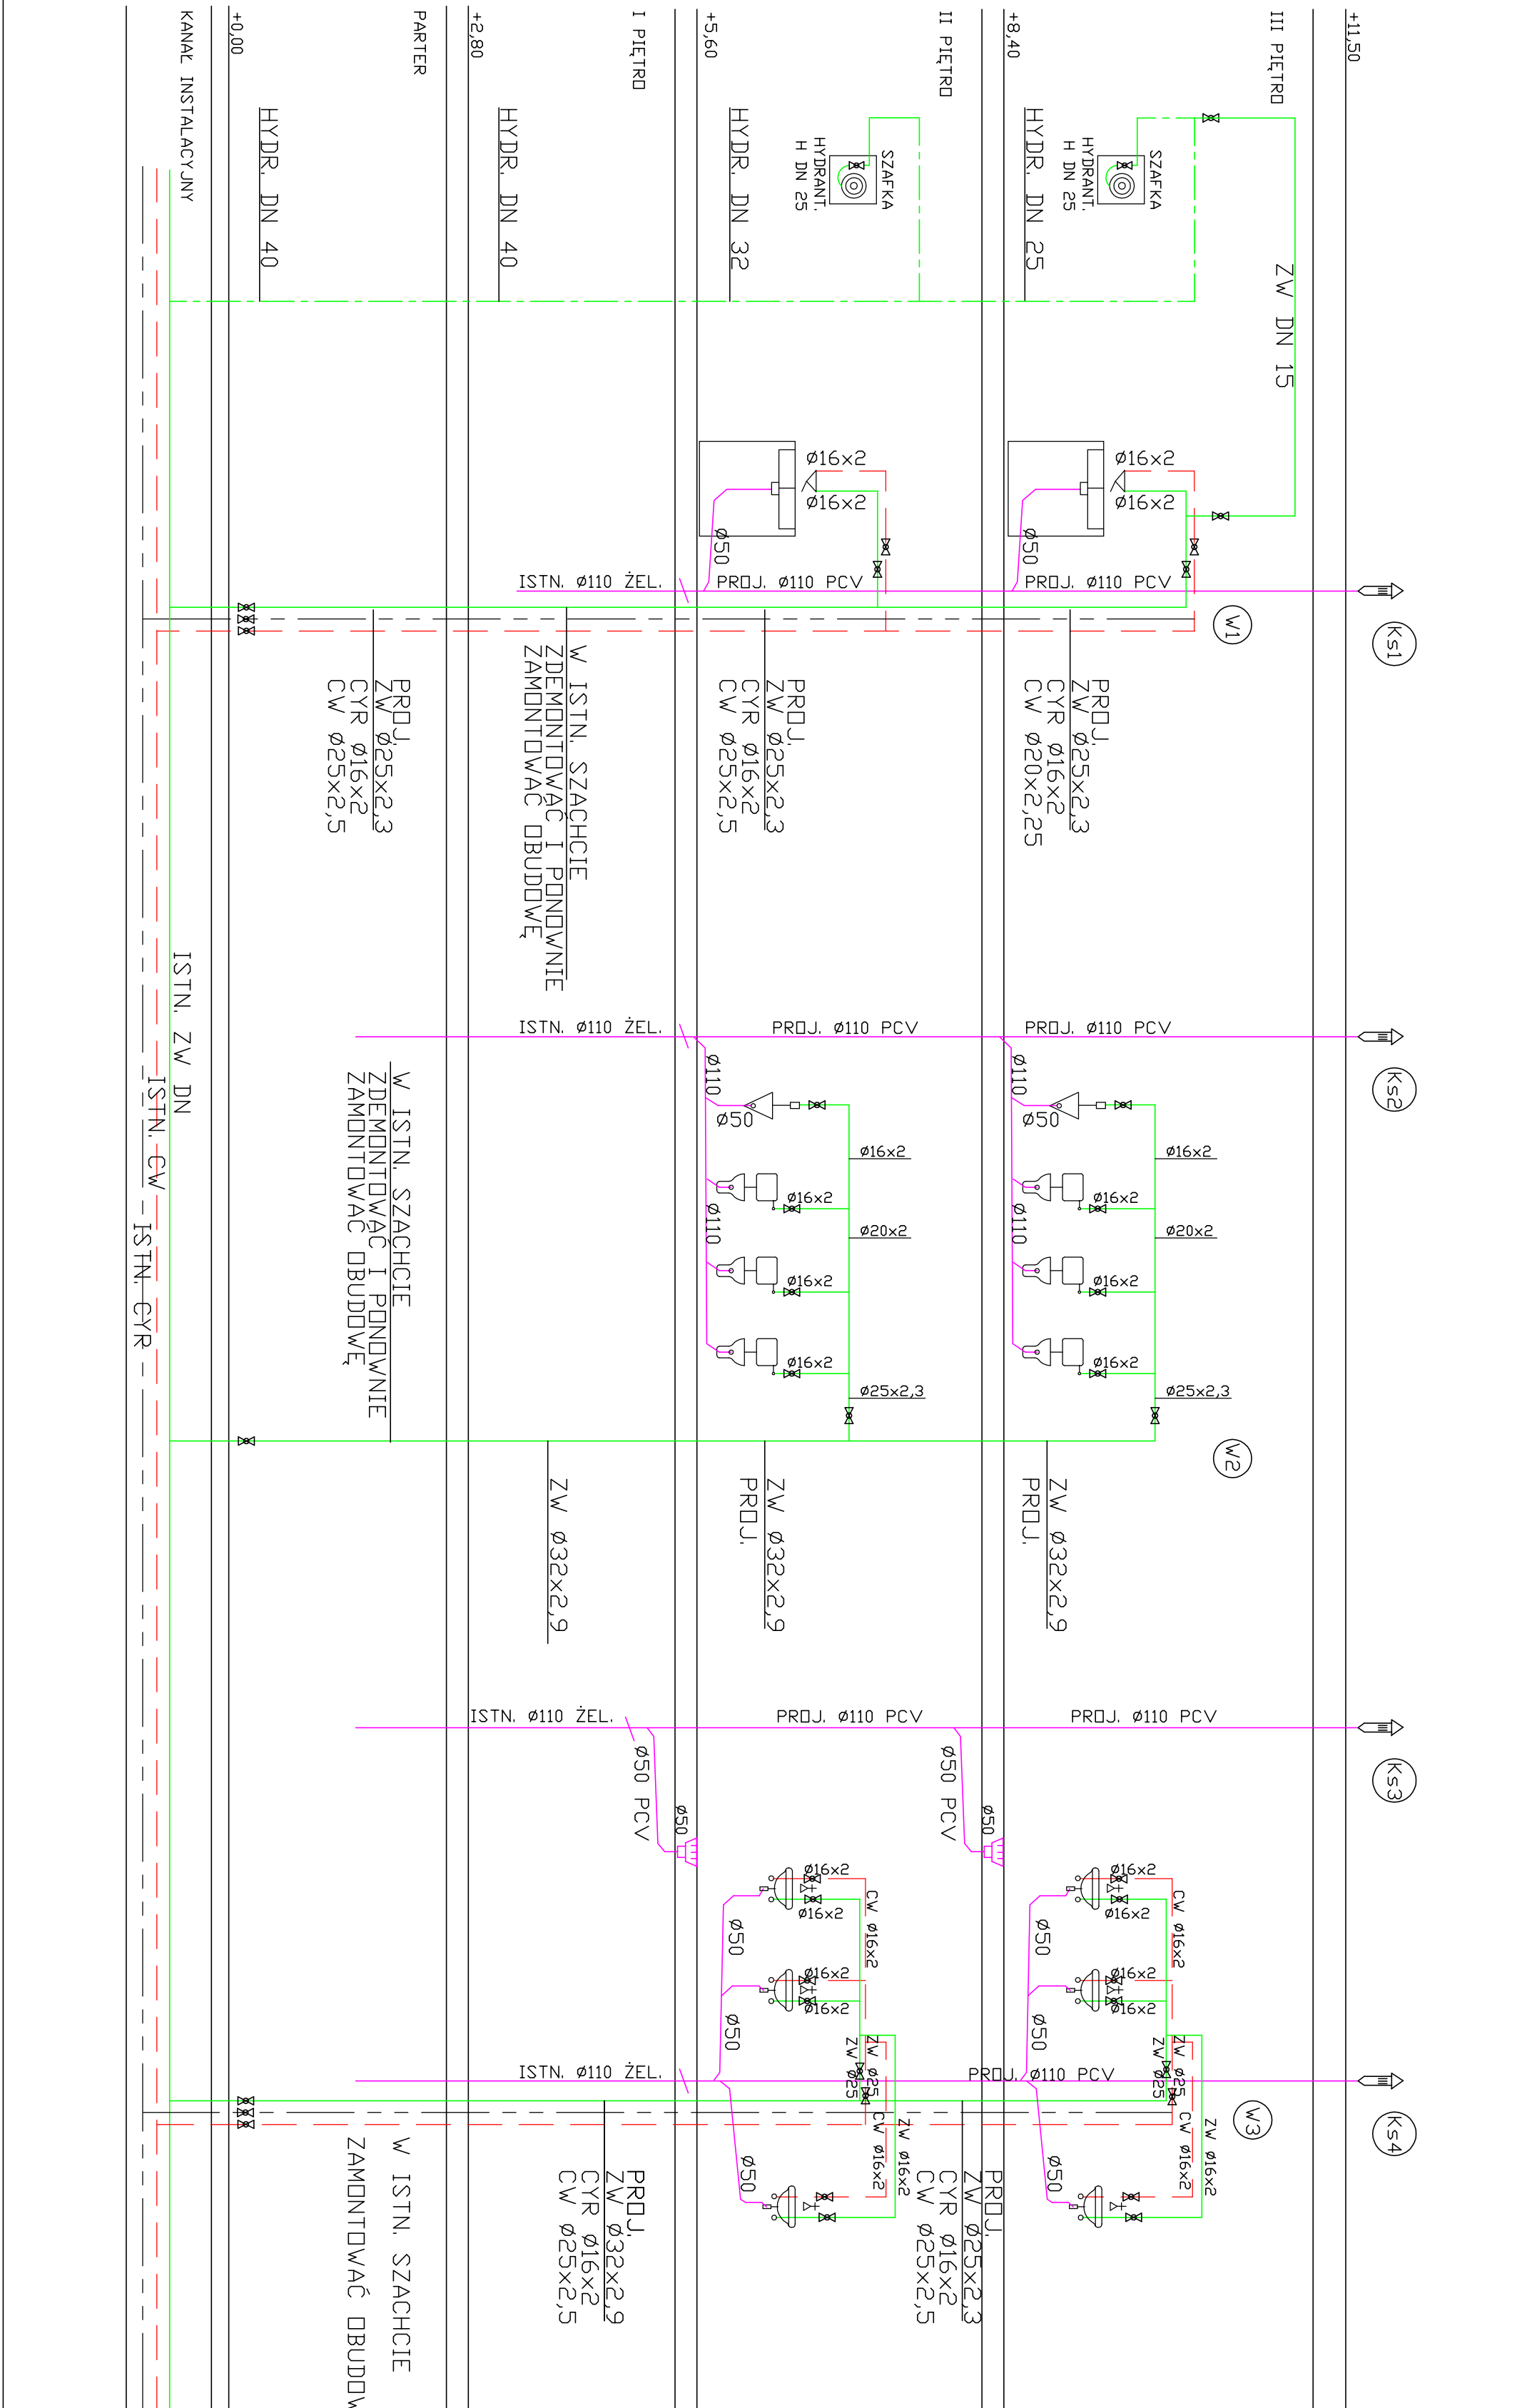

| | | |
|-------------|--|-----------------------------------|
| Nazwa | | Instalacja przy Zespole Szkół |
| Adres | | Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfnie |
| Opis | | Remont łazienek oraz korytarzy. |
| Wykonanie | | Prace Wykonane |
| Zamównik | | Państwowa Szkoła |
| Wykonawca | | Pracownia Inżynierska |
| Data | | 2011.11.11 |
| Lp. pozycji | | 3 |
| Strona | | 3/3 |