


- Ramka 45x45mm + 2xRJ45
- Gniazdo elektryczne DATA 3x2P+Z z przesłonami i blokadą

## Punkt Elektryczno-Logiczny ( PEL )



Mozna zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obowiązujące standardy i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozabawiające użytkowników żadnych wydatności,

**UWAGA:**

funkcjonalności, użyteczności, opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.

UWAGA


- 1) Wszysztgniazada opisane jako RP,JP uniętsad pod umwialk na wysokoř wkszkanej przez wykonawce sanitarnego. Pod giazad nalezy podlaczad (tyko i wylaczad) przeplywowe podgrzewad wody.
- 2) W celu ograniczenia poboru energii elektrycznej nie wolno stosowad opraw tradysyjnych na swietelnokowych lub przykrowad.
- 3) Lokalizad panelu powadoniel jest przykrowad a ostateczne polozienie panelu ustadić z urzykowaniem podczas remontu obiektu.

5) Oświetlenie na korytarzu należy instalować w poziomie jeżeli nie jest to możliwe należy wykonać nad lampą element poziomujący oświetlenie wykonany z wyciętymi w kształcie gwiazdy otworami. Wycięcia wycięć należy wykonać z minimalną głębokością 2 mm. Zwiększając czasową.

6) Oprzewodowanie do elementów instalacji elektrycznej prowadzić zgodnie z normą PN IEC 60364-5-52 oraz DIN 18015

7) Oświetlenie przy samej windzie zapalane całodobowo. Dopuszcza się załączanie tego oświetlenia poprzez czujnik zmierzchny umieszczony przy windzie.

## Instalacja Przywoławcza



### Legenda

**⚡⚡⚡** - Gniazdo 230V IP44 i IP20 2P+Z (patrz uwagi)

## § -Wypust Kablowy

 - Tablica elektryczna

(M) - Zasilanie wentylatora 230V

- Punkt Elektryczno - Logiczny

3x2p+Z z blokadą data,


♂ - łącznik jednobiegunowy

⌘ - łącznik świecznikowy

 - łącznik schodowy

 -Przycisk wyłącznika przeciwpożarowego

- Miejscowa szyna wyrównawcza

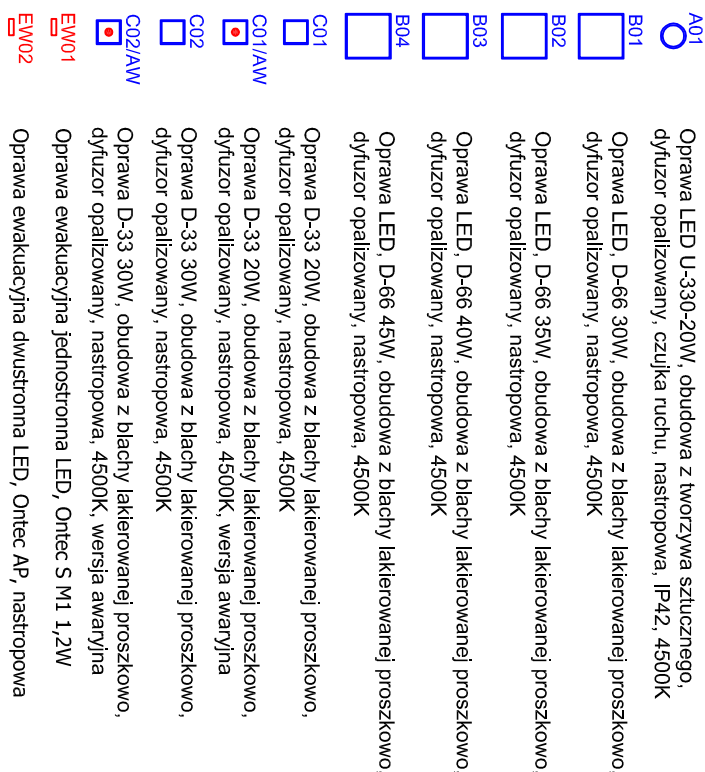

LEGENDA COD:

CENTRALA ODDYMIANIA UCS-6000

## RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA

**RĘCZNY PRZYCIŚK PRZEWIETRZANIA**

## SŁOWNIK 24V

OKNO ODDYMIĄJĄCE

CZUJKA OPTYCZNA DYMU DOR-4046

---

## Poln zabirowan SOW

lowiast Grefino 74 100 Grefino

1. spitzmillerzornig 4

**WOB**  
71-533 SZCZECIN ul. Bronisławy 17/8  
tel. 0502 443 951 e-mail: pfluk1@wp.pl

**POLYMERIZATION REACTION**

## INSTALACJA ELEKTRYCZNA

## RESULT PARTERII

ZAP/0142/PW0E/13

mgr inż. Piotr Markowski

auz02020

auz02020